



1

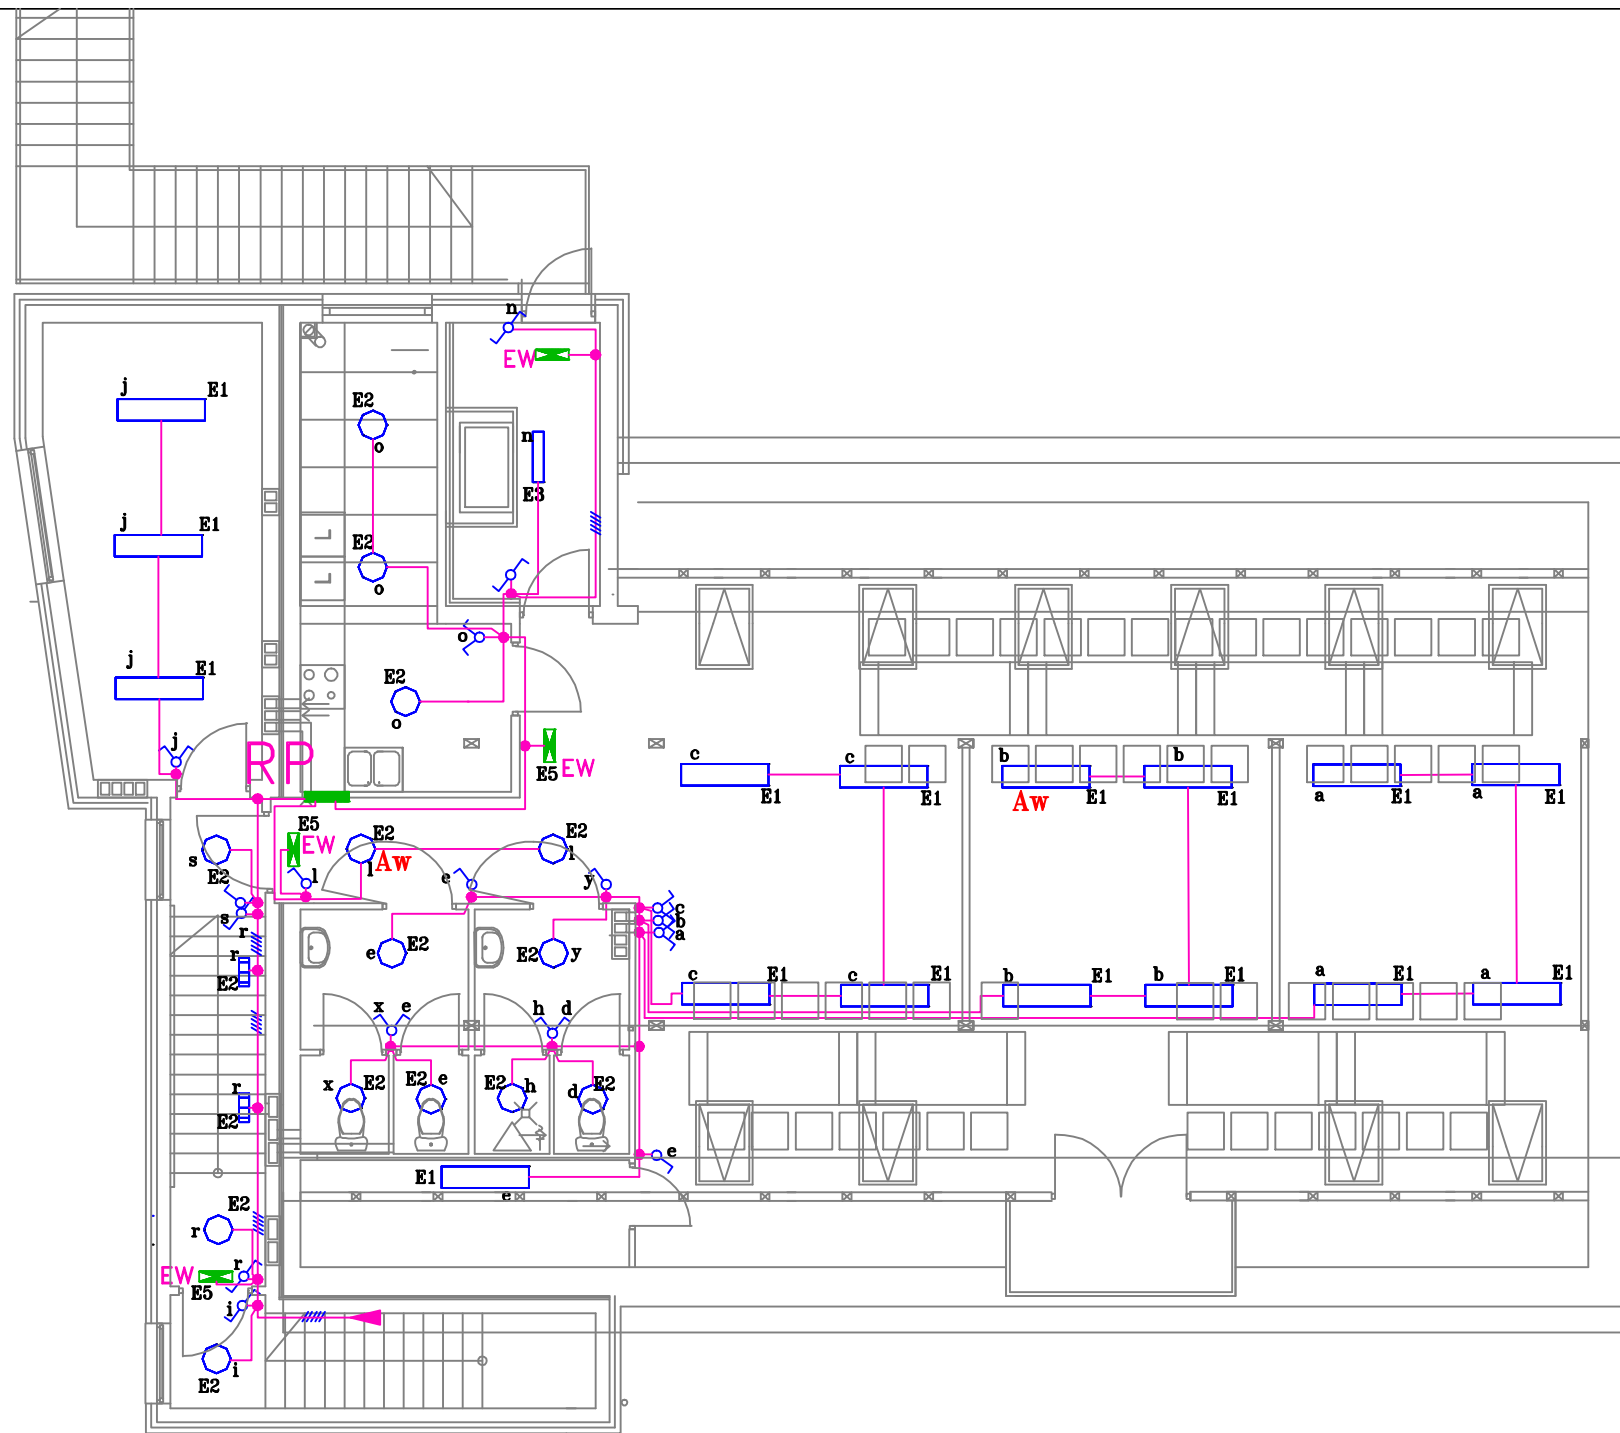

Aw - OPRAWY Z MODUŁEM 1h (TRYB AWARYJNO-UŻYTKOWY)
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
PRZEWODY ZASILAJĄCE TYPY YDY 3x2.5mm²
PRZEWODY DO LAMP I WYŁĄCZNIKÓW TYPY YDYp 3x1.5mm²
-///- PRZEWÓD TYPY YDY 5x2.5mm²

E1 - AGA LIGHT S.A. AP236PMG8K AGAT PLUS 2x36W PPAR Mat. (6700 lm; 72.0 W; 2xL3621P)
E2 - Disano 747 FC 32 747 Oblo (2000 lm; 42.0 W; 1xFL32/4/3B)
E3 - Disano 920 2*18 920 Hydro T8 (2700 lm; 43.0 W; 2xFL18/4/3B)
E4 - Disano 920 2*36 920 Hydro T8 (6700 lm; 86.0 W; 2xFL36/4/3B)
E5 - 1297 Onda 1x26W
E6 - LOGICA ATCT 11W SA/PS 1-2H-OPRAWA AWARYJNA

ARCHIprojekt Włodzimierz Banas ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87				 2.03 PL Nr ser. 03055743257	
Investor:	GMINA CHOCIANÓW, UL. RATUSZOWA 10, 59-140 CHOCIANÓW	Nr arch.:	10/10		
Obiekt:	ROZBUDOWA OBIEKTU REMIZY OSP W SZKLARACH DOLNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	Stadium:	P.B.		
Adres:	SZKLARY DOLNE DZ. NR 106/2 OBRĘB 10 SZKLARY DOLNE	Data:	VIII.2010		
Rysunek:	Rzut poddasza Instalacja oświetlenia	Skala:	1:100		
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:		Zakres uprawnień: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń	Rys. nr.
Projektant:	mgr inż. Andrzej Zawadzki	17/97			
Sprawdzający:	Inż. Zbigniew Gacek	2331/92		uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych	4