


## PRZYKŁADOWY SCHEMAT DETEKCJI GAZU W KOTŁOWNI (GAZEX)

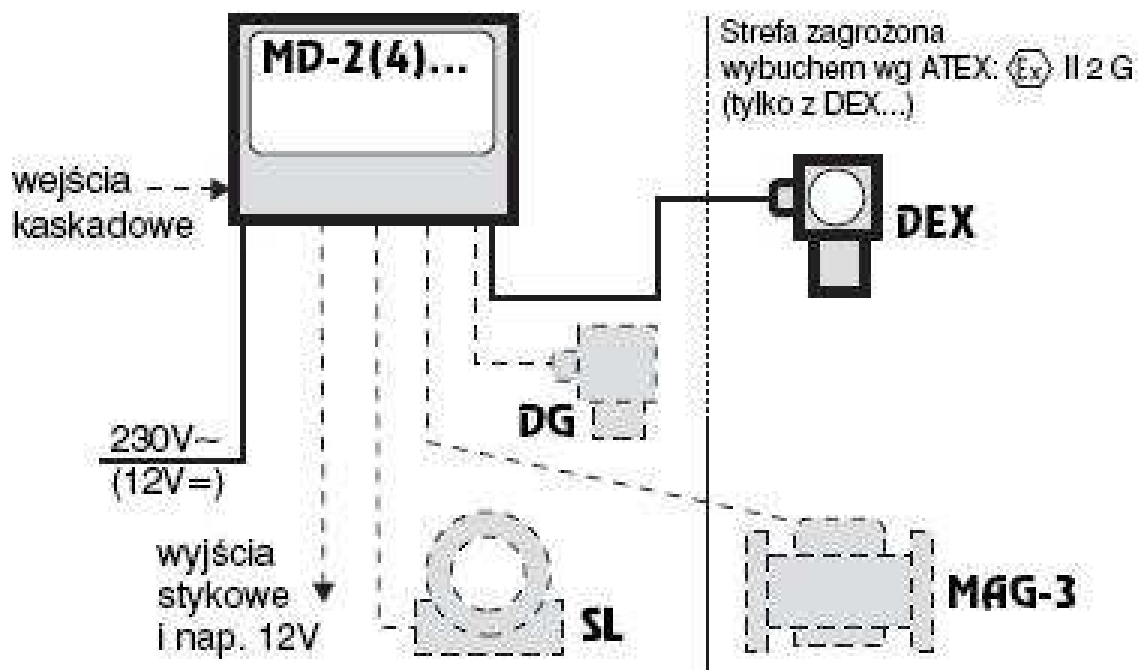

### OZNACZENIA I UWAGI:

- MD-2.Z - moduł alarmowy (sygnalizująco-odcinający)  
 SL-21 - sygnalizator (syrena + lampa + etykieta informacyjna)  
 DEX-15/N - detektor dwuprogowy gazu propan, butan; budowa ATEX  
 MAG-3 DN32- zawór odcinający klapowy; budowa ATEX

 mgr inż. architekt Katarzyna Wojciechowska		Nazwa obiektu <b>ŚWIETLICA WIEJSKA W TRZEBNICACH</b>	
Inwestor <b>Urząd Miasta i Gminy</b> ul. Ratuszowa 10 59-140 Chocianów		Adres <b>msc. Trzebnice</b> dz. nr 783	
Tytuł	<b>SCHEMAT SYSTEMU DETEKCJI GAZU</b>		
Projektant	inż. Adam Hajdukiewicz	podpis	
Nr uprawnień	366/86/UW	specjalność projektanta: instalacyjno-inżynierska zakres: sieci i instalacje sanitarne	
Opracowała	Inż. Joanna Szkoda		
Data Marzec 2012	Skala	Stadium/branża PB	Numer rys. S - 7