


SCHEMAT STRUKTURALNY

$P_s = 40 \text{ kW}$

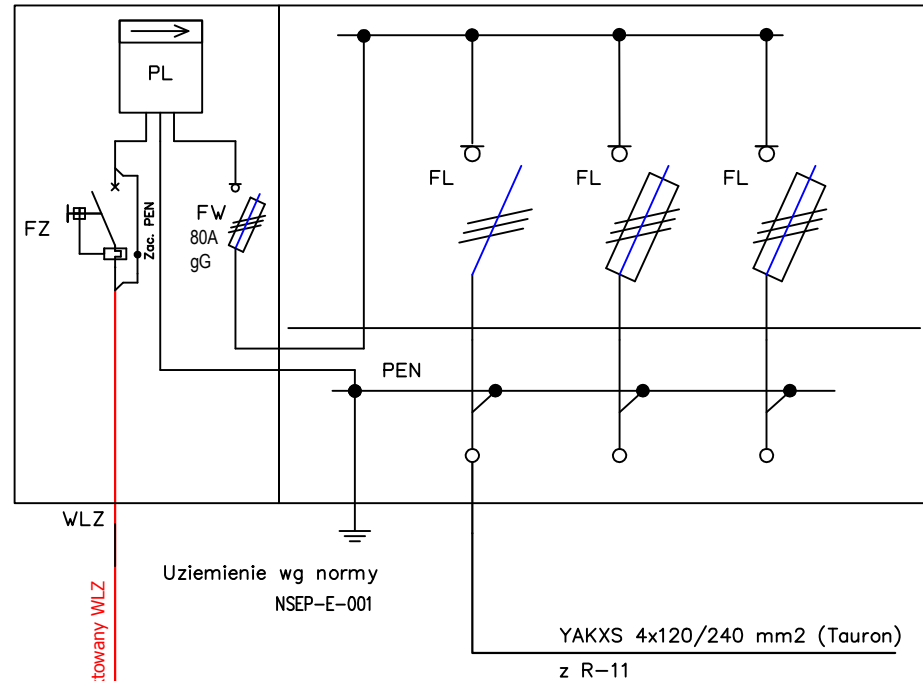

Uziemienie wg normy
NSEP-E-001

YAKXS 4x120/240 mm2 (Tauron)
z R-11

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI DLA WLZ: TN-S

ARCHIprojekt Włodzisław Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin tel/fax (76) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87			
Investor:	Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów	Nr arch:	03/16
Obiekt:	Dolnośląski Delfinek - mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Wesola 16, 59-140 Chocianów, dz. nr 183, obręb 3 Chocianów	Data:	1.IV.2016
Rysunek:	Schemat zasilania	Skala:	-
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:
Projektant branży elektr.	mgr inż. Arkadiusz Kicaj	104/DOS/05	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specjalności elektrycznej
Asystent branży elektr.			
Sprawdzający	mgr inż. Przemysław Małek	170/DOS/14	upr. bud. do projektów, bez ograniczeń w specjalności elektrycznej