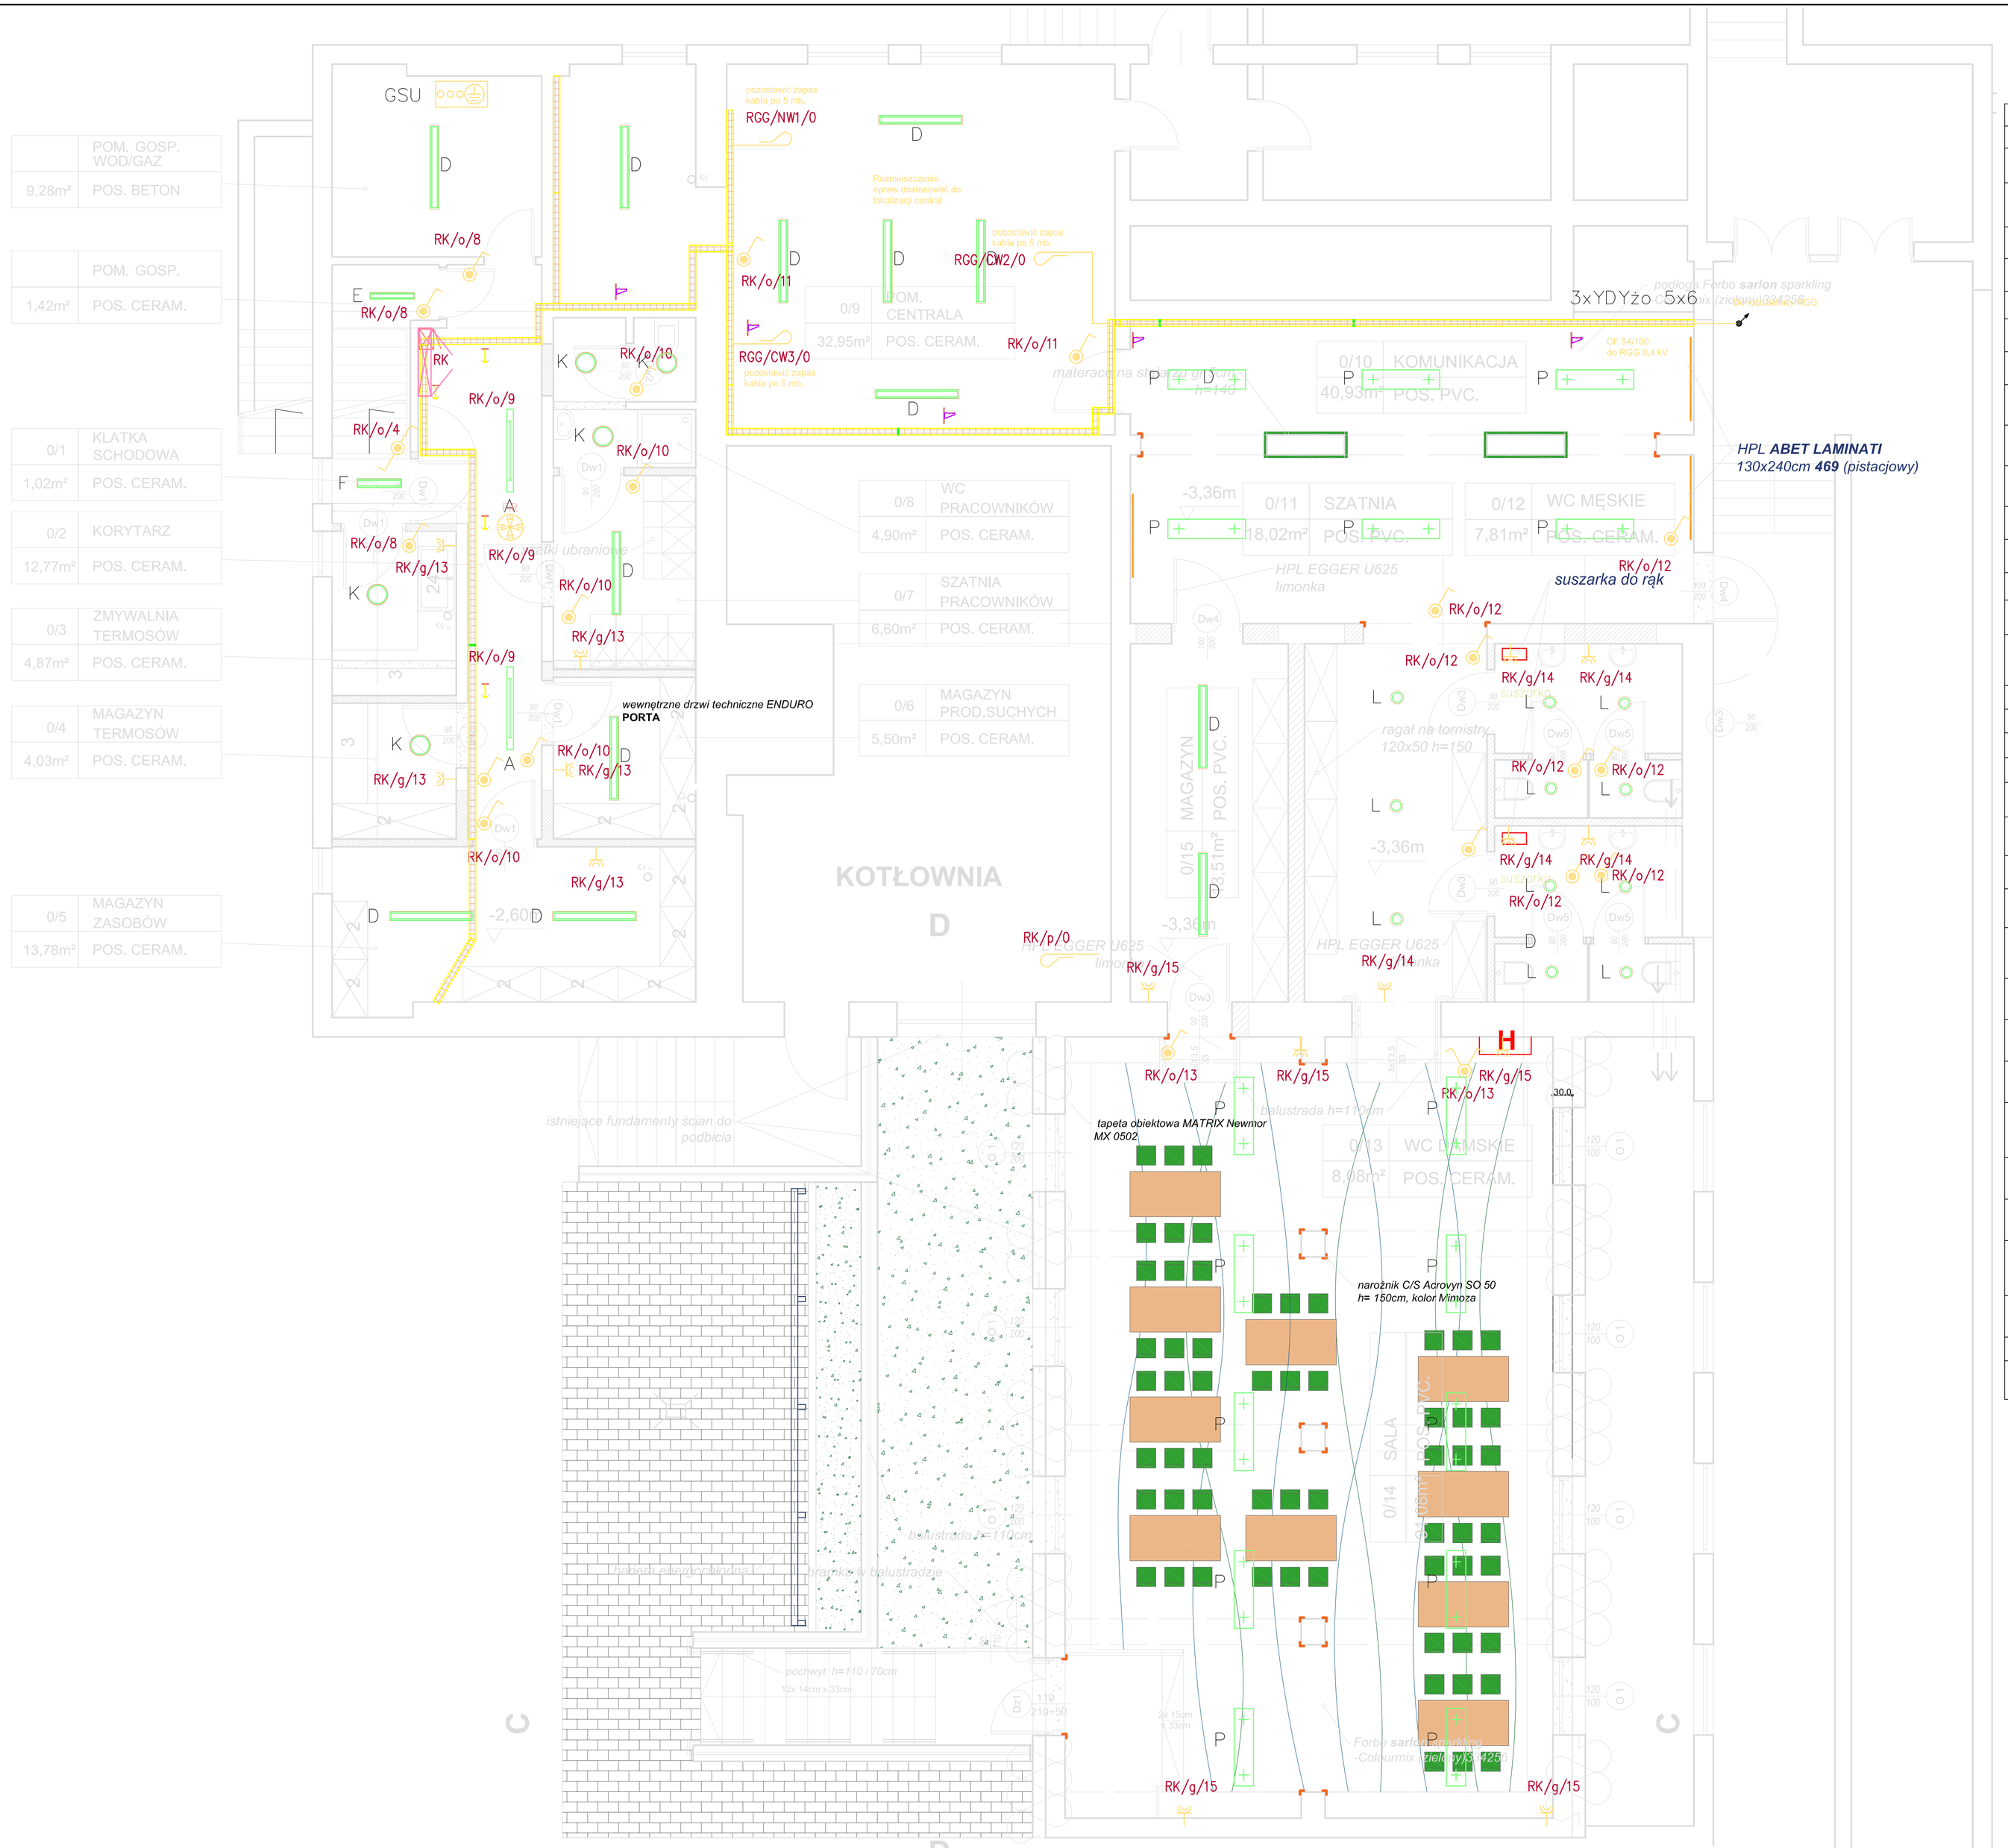


Zestawienie danych z projektu

| Blok | Nazwa | Grupa | Numer | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| | Szafa naścienna,univers.IP44/I,950x1050x205, Hager, FP64TN2, | | RK | 1 szt. |
| | Obudowa stojąca szeregowa IP40, kl.I RAL7035, | | RGG | 1 szt. |
| | Koniec przewodu lub kabla niepołączony | YDYżo 5x2,5 | Przepompowia ścieków | 1 szt. |
| | Koniec przewodu lub kabla niepołączony | YDYżo 5x4 | Patelnia elektryczna | 1 szt. |
| | Koniec przewodu lub kabla niepołączony | YDYżo 3x2,5 | Okap | 1 szt. |
| | Koniec przewodu lub kabla niepołączony | YDYżo 5x6 | Zmywarka kapturowa | 1 szt. |
| | Koniec przewodu lub kabla niepołączony | YDYżo 5x6 | Piec konwekcyjno-parowy | 1 szt. |
| | Koniec przewodu lub kabla niepołączony | YDYżo 5x6 | Centrala wentylacyjna 1 | 1 szt. |
| | Koniec przewodu lub kabla niepołączony | YDYżo 5x6 | Centrala wentylacyjna 2 | 1 szt. |
| | Koniec przewodu lub kabla niepołączony | YDYżo 5x6 | Centrala wentylacyjna 3 | 1 szt. |
| | Koniec przewodu lub kabla niepołączony i izolowany specjalnie | YDYżo 5x4 | Klimatyzacja | 1 szt. |
| | Oprawa dostropowa Pannello luminoso LED 33W | | P | 16 szt. |
| | Oprawa dostropowa Eco Lex 3 LED 23W | | L | 11 szt. |
| | Oprawa dostropowa Elba LED 23W | | K | 5 szt. |
| | Oprawa dosufitowa LED 36 W | | B | 14 szt. |
| | Oprawa nastropowa LED 38W IP66 | | A | 7 szt. |
| | Oprawa nastropowa świetlówkowa 1x18W | | E | 1 szt. |
| | Oprawa nastropowa świetlówkowa 2x18W | | F | 1 szt. |
| | Oprawa nastropowa świetlówkowa 2x36W | | D | 13 szt. |
| | Oprawa zwieszana LED | | C | 18 szt. |
| | Czujka ruchu PIR 360 | | -- | 1 szt. |
| | Gniazdo hermetyczne | | -- | 13 szt. |
| | Gniazdo hermetyczne, 2-krotne | | -- | 15 szt. |
| | Zestaw instalacyjny gniazdowy hermetyczny IP44, 1x400V+1x230V, z wyłącznikiem 0-1 | | -- | 2 szt. |
| | Gniazdo ze stykiem ochronnym | | -- | 7 szt. |
| | Przełącznik wielopozycyjny, jednobiegunowy | | -- | 3 szt. |
| | Łącznik hermetyczny | | -- | 27 szt. |
| | Łącznik krzyżowy hermetyczny | | -- | 1 szt. |
| | Łącznik natynkowy 1f 16A IP54 | | -- | 1 szt. |
| | Łącznik natynkowy 3f 63A IP54 | | -- | 3 szt. |
| | Łącznik schodowy hermetyczny | | -- | 4 szt. |
| | Łącznik świecznikowy hermetyczny | | -- | 2 szt. |
| | Rura elastyczna | | -- | 5.68 m |
| | Szyna uziemiająca | | GSU, LSU | 2 szt. |


ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów | | | Nr arch.: | 09/16 |
| Obiekt: | " Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego oraz stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie" | | | Stadium: | P.W. |
| Adres: | ul. Wesoła 16, 59-140 Chocianów, dz. nr 183, obręb 3 Chocianów | | | Data: | VI.2016 |
| Rysunek: | RZUT PIWNICY POM. KUCHNI I ZAPLECZE SOCJALNE | | | Skala: | 1:50 |
| Branża: | ELEKTRYCZNA | Nr upr.: | Zakres uprawnień: | Podpis: | |
| Projektant: | mgr inż.Arkadiusz Klcaj | 104/DOŚ/05 | upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. elektrycznej | | Rys. nr: E2 |
| Asystent projektanta: | | | | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Przemysław Małek | 170/DOŚ/14 | upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. elektrycznej | | |