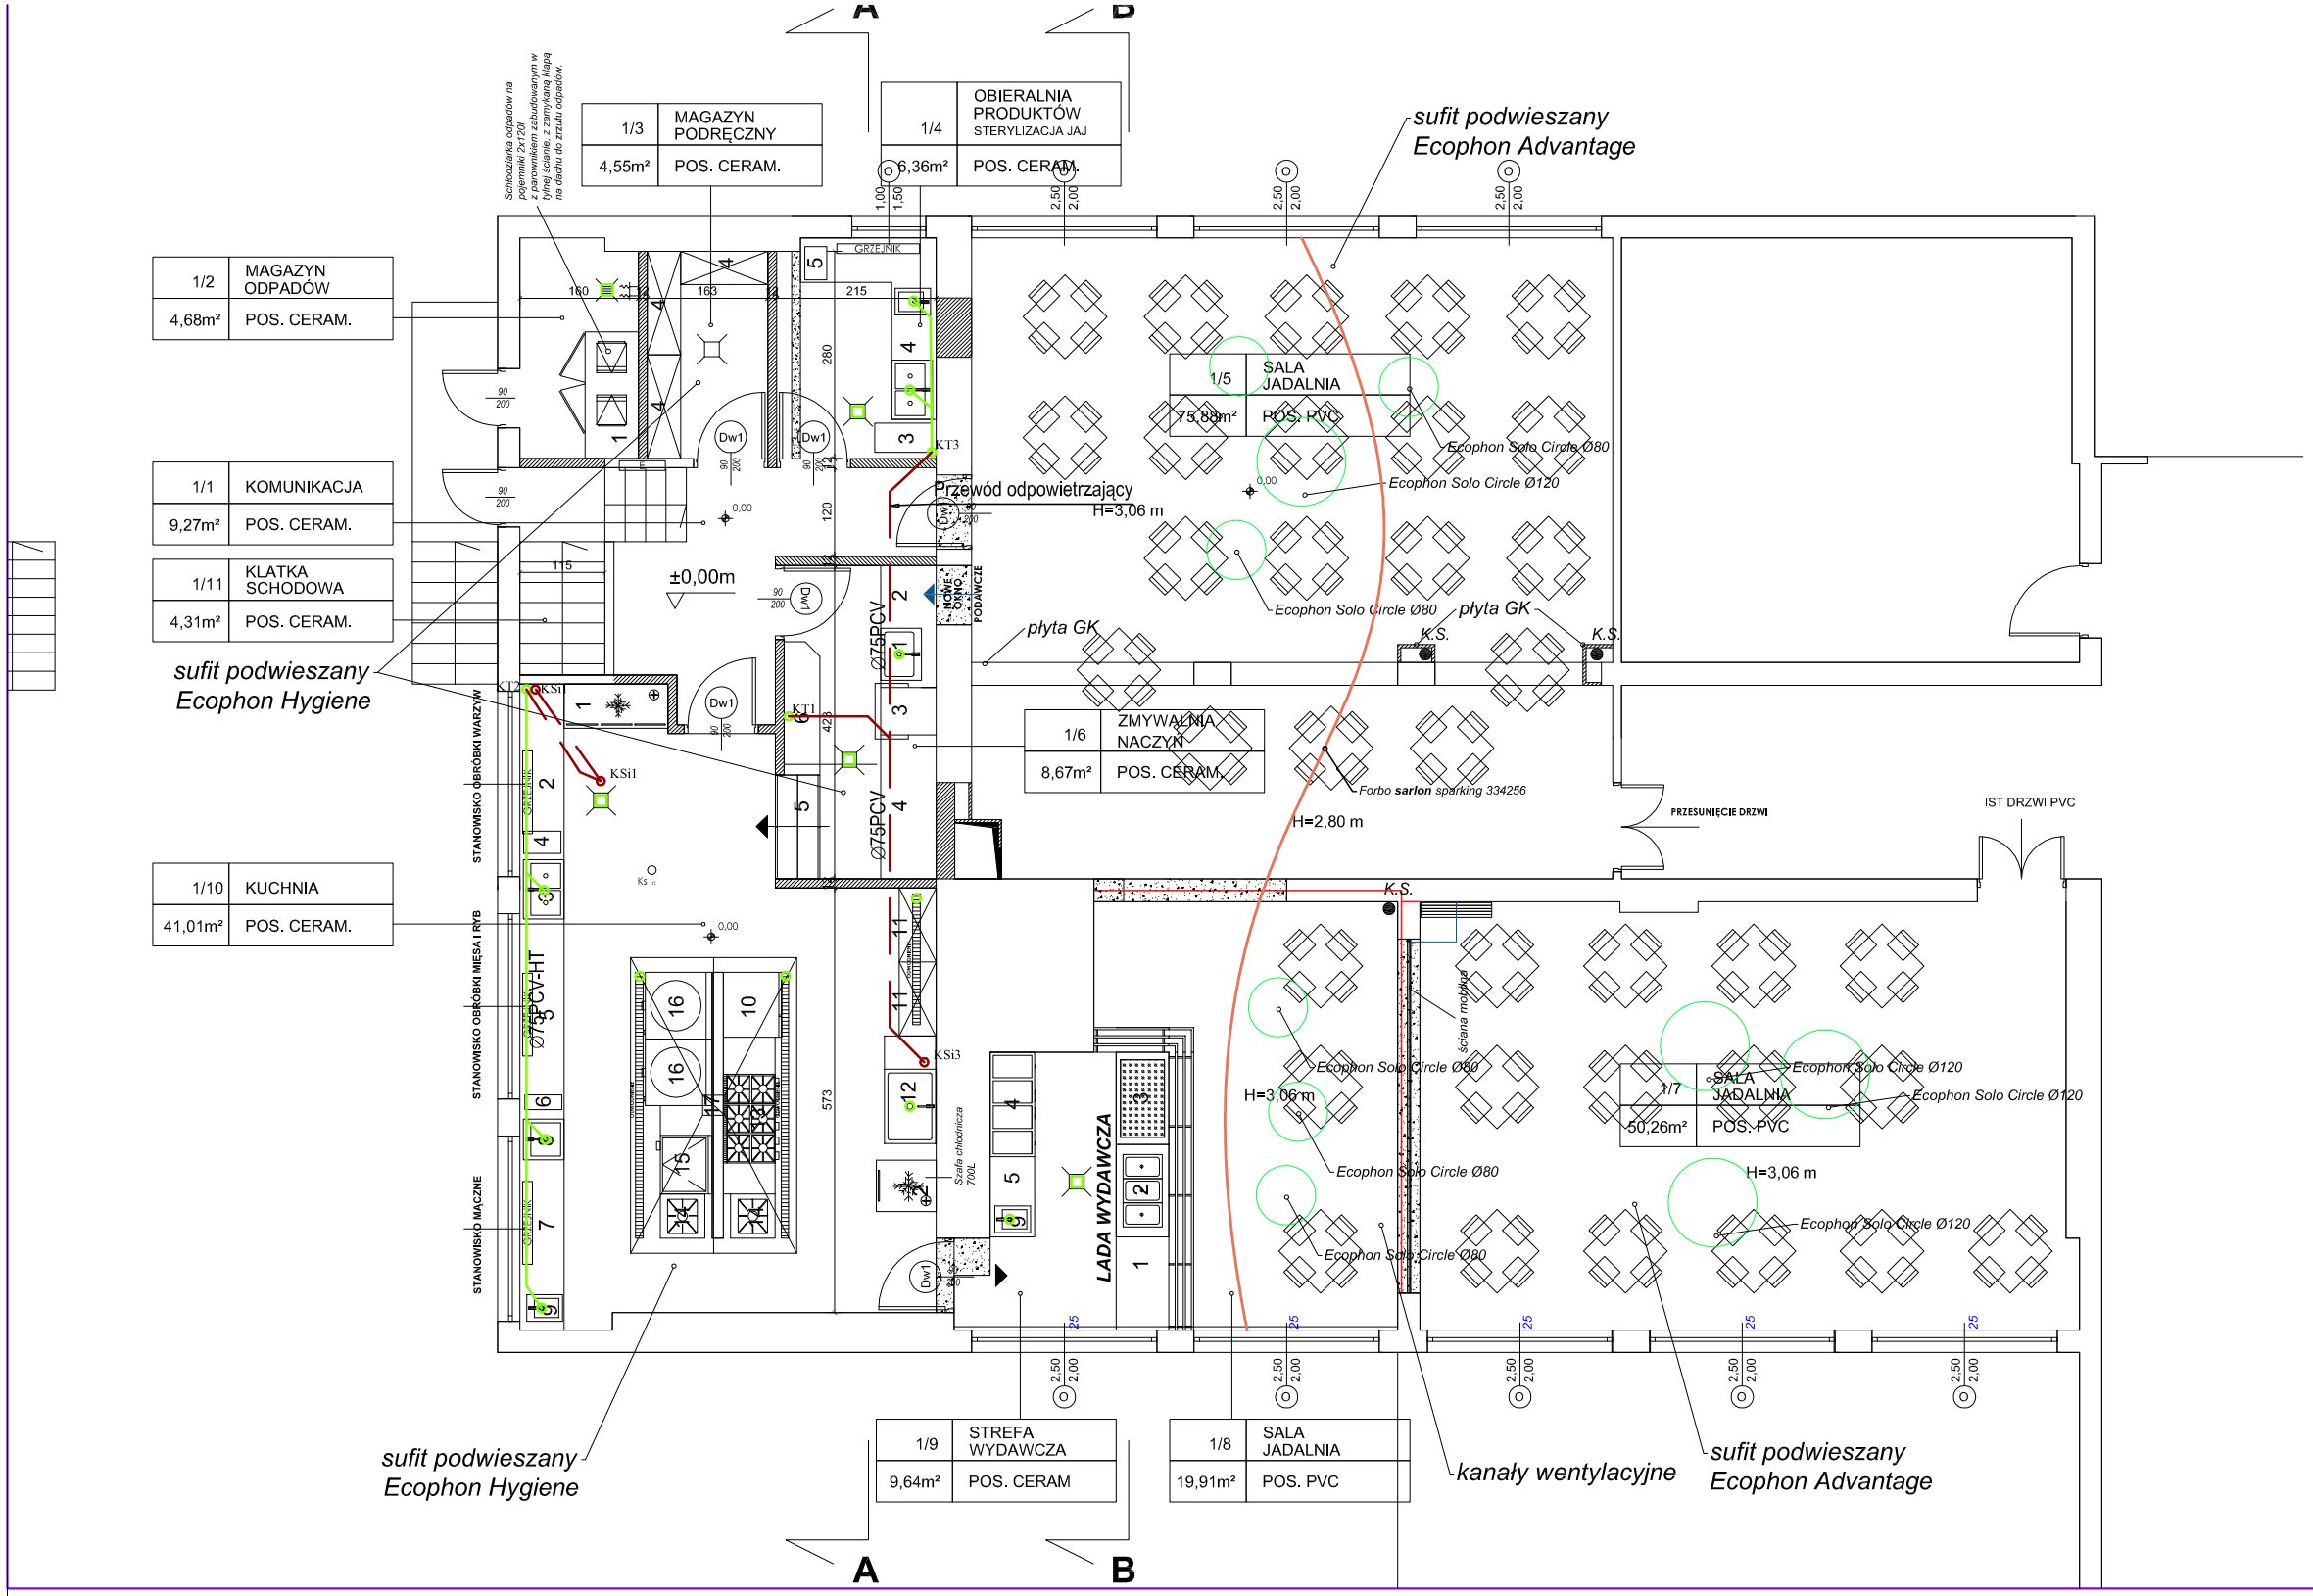

Legenda:
- kanalizacja technologiczna prowadzona pod sropem
- kanalizacja technologiczna prowadzona w posadzce
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
- kanalizacja sanitarna prowadzona w posadzce

KSi - istniejące piony kanalizacji sanitarnej

Uwagi:
1. Istniejące odcinki kanalizacji podpsoadzkowej przeznacza się do demontażu.
2. Istniejącą w obrębie kotłwni studnię schładającą wykonać jaki bezodpływow wyposażyć w pompę, ścieki tłoczyć do najbliższego pionu KS.
3. Istniejące odcinki kanalizacji podposadzkowej, nie podlegające przebudowi włączyć do odcinka projektowanego.

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Chocianów			Nr arch.:	10/16
Obiekt:	Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego oraz stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie			Stadium:	P.B.
Adres:	ul. Wesoła; ewidencyjna Miasto Chocianów			Data:	V.2016
Rysunek:	Rzut parteru - instalacja kanalizacji			Skala:	
Branża:	SANITARNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Wójcik	165/DOŚ/12	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej		4S
Sprawdzający:	mgr inż. Izabela Odzimek	334/DOŚ/12	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń		